

KT3-01156BCK3/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

TEST REPORT

04/05/2023

Page 01/03

- Tên mẫu : **MÁNG CÁP W 300 x H 100 x 2,0 mm (MẠ KẼM NHÚNG NÓNG)**
Name of sample
- Số lượng mẫu : **01**
Quantity
- Mô tả mẫu : **Xem hình**
Sample description See figure
- Ngày nhận mẫu : **20/04/2023**
Date of receiving
- Ngày thử nghiệm : **26/04/2023**
Date of testing
- Nơi gửi mẫu: **CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NEW SUN VIỆT NAM**
Customer Số 28 Đường 15B, Khu phố 6, Phường Phước Long B,
Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Kết quả thử nghiệm : **Xem trang 02/03...03/03**
Test results See pages

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
HEAD OF MECHANICAL
TESTING LAB.

Phạm Văn Út

TL. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR
TRUNG TÂM PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Nguyễn Tấn Tùng


- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01156BCK3/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

04/05/2023

Page 02/03

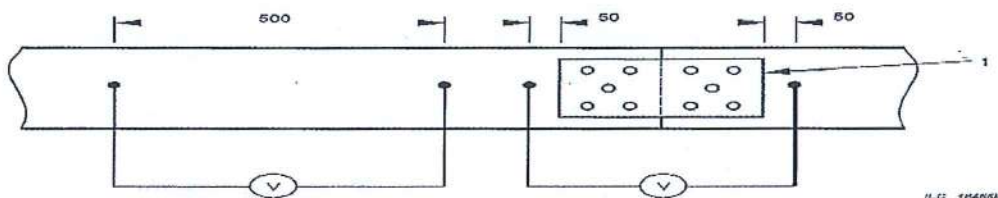

7. Kết quả thử nghiệm
Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
7.1. Tính liên tục về điện của mỗi nối <i>Electrical continuity of connecting</i>	IEC 61537:2006	Đạt <i>Pass</i>
• Điện trở tiếp xúc / <i>Resistance of connector</i> , mΩ		
7.2. Tính liên tục về điện của thân <i>Electrical continuity of body</i>	IEC 61537:2006	Đạt <i>Pass</i>
• Điện trở thân / <i>Resistance of body</i> , mΩ		
KÍCH THUỐC/ DIMENSIONS	ASTM F 2203 - 13	3003
• Chiều dài / <i>Length</i> , mm		
THỬ TẢI TRONG LÀM VIỆC AN TOÀN <i>SAFETY WORKING LOAD TEST</i>	TCVN 10688:2015	
7.3. Sơ đồ thử tải, <i>Load test figure</i> , mm		Xem hình <i>See figure</i>
7.4. Cấp tải SWL, <i>Rate load</i> , N/m (kgf/m)		726 (74)
7.5. Độ võng tại/ <i>Deflection at</i> , mm		
• Vị trí/ <i>Position A</i>		3,0
• Vị trí/ <i>Position B</i>		3,2
7.6. Tổng tải trọng thử, <i>Total test load</i> , N (kgf)		5925 (604)
7.7. Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>		Không hỏng <i>Not damaged</i>

Ghi chú : Mẫu thử được nối từ 2 máng cáp (theo sơ đồ thử trên)
 Notice : The specimens were jointed from two cable trays (as above figure)

- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / *Name of sample(s) and customer are written as customer's request.*
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-01156BCK3/6

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

04/05/2023

Page 03/03

7. Kết quả thử nghiệm

Test results

Tên chỉ tiêu <i>Specification</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
<u>THỬ VA ĐẬP / IMPACT TEST</u>	IEC 61537:2006	
7.8. Khối lượng va đập, <i>Hammer mass</i>	kg	5
7.9. Chiều cao va đập <i>Hammer height</i>	mm	400
7.10. Năng lượng va đập, <i>Impact energy</i>	J	20
7.11. Kết quả thử va đập, <i>Impact test results</i>		Không hỏng <i>Undamaged</i>
<u>THỬ LỚP PHỦ / COATING TEST</u>	TCVN 5878: 2007	
7.12. Chiều dày trung bình lớp phủ, <i>Average of coating thickness</i>	µm	83




Figure 6a




Figure 6b





Figure 6c



1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.

Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.

2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.

3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.

4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.

This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.

5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.

Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.