

KT3-00460BCK2/1

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

08/03/2022
Page 01/02

1. Tên mẫu : MÁNG CÁP W 150 x H 50 x 1.2 mm x L 3 000
Name of sample TRUNKING W 150 x H 50 x 1.2 mm x L 3 000
2. Số lượng mẫu: 01
Quantity
3. Mô tả mẫu : Xem hình
Sample description See figure
4. Ngày nhận mẫu: 01/03/2022
Date of receiving
5. Ngày thử nghiệm: 08/03/2022
Date of testing
6. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NEW SUN VIỆT NAM
Customer Số 28 Đường 15B, Khu phố 6, Phường Phước Long B,
TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh
7. Phương pháp thử : NEMA VE 1 - 2002 ; TCVN 5878: 2007
Test method
8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang 02/02
Test results See page

TRƯỞNG PTN CƠ KHÍ
HEAD OF MECHANICAL TESTING LAB.


Phạm Văn Út


TL.GIÁM ĐỐC / PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.


Nguyễn Tấn Tùng

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
3. Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

KT3-00460BCK2/1


PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

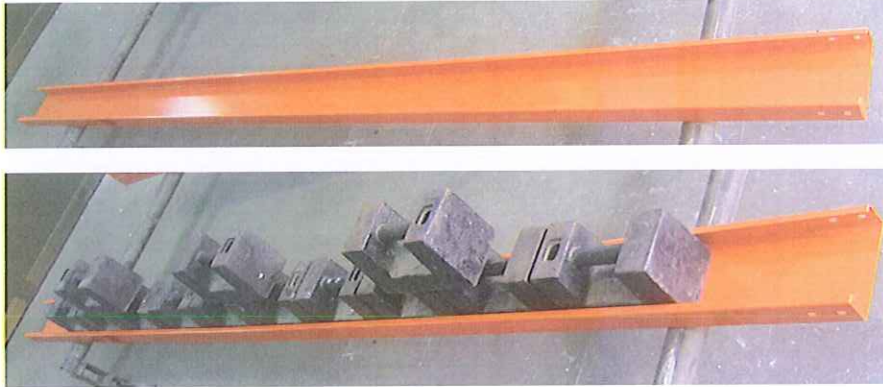08/03/2022
Page 02/02


8. Kết quả thử nghiệm Test results

Tên chỉ tiêu Specification	Kết quả thử nghiệm Test result
A. THỬ TẢI/ LOAD TEST	
8.1. Chiều dài mẫu thử Length of specimen	mm 3 000
8.2. Khoảng cách giữa 2 gối đỡ (L) Span between the 2 supports	mm 2 400
8.3. Tải trọng thử cấp 8A (W) Test load	kgf/m 74
8.4. Phương pháp đặt tải theo NEMA VE 1 - 2002 Load application method	A
8.5. Kết quả thử nghiệm Test result	Không hỏng Undamaged
8.6. Nhận xét kết quả thử nghiệm theo cấp 8A Comment on test result to class 8A - NEMA VE 1 - 2002	Phù hợp Conform
B. THỬ LỚP SƠN/PAINTING TEST	
8.7. Chiều dày trung bình lớp sơn Average of painting thickness	µm 120

Ghi chú/Notice : Tổng tải trọng thử / Total test load - T = 266 kgf
 $T = 1,5 \times L \text{ (m)} \times W \text{ (kgf)}$



- Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.
- Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.
- Độ không đảm bảo đo mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phân bố chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.
- Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.
- Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng liên hệ theo địa chỉ dh.cs@quatest3.com.vn và rq.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.
Please contact Quatest 3 at the email addresses dh.cs@quatest3.com.vn and rq.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.